

VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK

Nummer:
BG2001-004

Burgemeester en wethouders van Barendrecht;

gezien de aanvraag van : Play City V.O.F.
t.a.v.  J
gevestigd : Bijdorp-Oost 2
in de gemeente : 2992 LA Barendrecht

gedagtekend : 21 februari 2001
ontvangen : 2 maart 2001

om de inrichting op het perceel : Bijdorp-Oost 2
in de gemeente : Barendrecht
te gebruiken als : gebouw met kinderspeelattributen
in hoedanigheid van : huurder

gezien de aanvraag van Play City V.O.F. om een gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 1 van de bouwverordening voor het gebruik van een gebouw met kinderspeelattributen op het perceel Bijdorp-Oost 2 te Barendrecht, hierna aan te duiden als het bouwwerk;

overwegende,

dat het bouwwerk zal worden gebruikt of in gebruik zal worden gegeven overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag;

dat de bouwkundige samenstelling en de indeling van het bouwwerk is aangegeven op de dezerzijds gewaarmerkte plattegrondtekening nummer GN01-136 blad 1 t/m 3, behorende bij bovengenoemde aanvraag;

dat met het oog op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand noodzakelijk is om aan de gebruiksvergunning voorwaarden te verbinden;

gelet op artikel 6.1.1 lid 1 van de bouwverordening;

besluiten:

VERZONDEN 10 JAN. 2002

dat het bouwwerk gebruikt of in gebruik gegeven mag worden, overeenkomstig de de-
zerzijds gewaarmerkte aanvraag en plattegrondtekening(en) en met inachtneming van de
bepalingen van artikel 6.2.1 lid 1 uit de bouwverordening, zoals deze als bijlage 1 bij
deze vergunning zijn gevoegd;

dat het maximaal toelaatbare aantal personen in de inrichting met het oog op de brand-
veiligheid is bepaald op 360 personen;

dat in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken
van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand tevens moet
zijn voldaan aan de gebruikseisen die op grond van artikel 6.1.1 lid 2 en artikel 6.2.1 lid
2 van de bouwverordening worden gesteld en als bijlage 2 bij deze vergunning zijn ge-
voegd.

Barendrecht, 5 december 2001,

burgemeester en wethouders van Barendrecht,
namens dezen,
de chef van de afdeling Bouwen en Milieu,



Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking door derden-
belanghebbenden (o.a. omwonenden) gedurende een periode van 6 weken na de dag van
verzending of uitreiking van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
worden ingediend.

Bijlage 1

Bijlage conform de bepalingen van artikel 6.2.1 lid 1 van de Bouwverordening en behorende bij gebruiksvergunning BG 2001-4.

Gebruikseisen voor bouwwerken

Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten.

1. De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
2. Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afval wordt opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2. van de Bouwverordening moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoertuigen, 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 2 Verlichting/elektrische installatie

1. Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
2. Geacht wordt te zijn voldaan aan de eisen uit het eerste lid, indien de eigenschappen van de verlichtingsinstallatie in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden, zoals laatstelijk herzien.

Artikel 3 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden

1. In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen / opgesteld. Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van brandbare goederen.
2. Een opening ten behoeve van ventilatie, op grond van enige regeling geëist, mag niet worden afgesloten.
3. Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of

- aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
4. Het in het 3.3. bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn bij het gebruik van:
 - centrale verwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028, uitgave 1986;
 - centrale verwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1987, en in NEN 1078-A (aanvulling op NEN 1078), uitgave 1991;
 - niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken met vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 1078 uitgave 1999.
 5. Het is verboden een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of vloeibare brandstof te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.
 6. Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal.

Artikel 4 Voorzieningen voor de afvoer van rook

1. Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd.
2. Het is verboden een rookkanaal uit te branden.
3. Het is verboden een rookkanaal of gasafvoerkanaal te gebruiken, indien dit gebruik door de toestand waarin dat rookkanaal of dat gasafvoerkanaal zich bevindt dreigend gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.
4. Het is verboden een rookkanaal waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is gereinigd en zonodig hersteld.
5. Het is verboden een rookkanaal te gebruiken als dit zonder een inrichting tot het opvangen van vonken dreigend gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

Artikel 5 Verbod voor roken en open vuur

1. Het is verboden te roken of vuur te hebben
 - in een ruimte in gebruik als opslagplaats van een of meer der stoffen genoemd in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), onder a tot en met h;
 - bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken;
 - bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.
2. Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder kenbare wijze is aangegeven.

Artikel 9 Ontruimingsalarminstallatie

1. De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk

gebruik beschikbaar zijn. De ontruimingsalarminstallatie moet in een goede staat verkeren en voldoen aan het gesteld in hoofdstuk 2 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).

2. De ontruimingsalarminstallatie moet eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zonodig gerepareerd.
3. Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van ontruimingsalarminstallaties.
4. De rechthebbende op het bouwwerk waarin een ontruimingsalarminstallatie is geëist, moet een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.
5. Ten minste eenmaal per jaar dient een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden. Bij deze oefening dient ten minste een gedeelte van het bouwwerk ontruimt te worden.
6. Door of namens Burgemeester en Wethouders kunnen tijdstippen worden bepaald waarop de ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden.

Artikel 12 Automatisch werkende vluchtdeuren

1. De automatisch werkende schuifdeuren moeten gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn in de stand automatisch, bij een spanningsval in de elektriciteitsvoorziening automatisch openen en in geopende stand blijven staan.
2. Bij aanwezigheid van een sluisconstructie dienen voorzieningen te zijn getroffen dat in geval van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 10 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).

Artikel 13 Transparanten

1. Indien op grond van enig wettelijk voorschrift noodverlichting in het bouwwerk aanwezig is, dienen de vluchtwegaanduidingen (transparanten) hierop aangesloten te zijn.
2. De transparanten moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
3. De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen.

Artikel 14 Flessengasinstallatie

1. Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan de eisen in NEN 1078, uitgave 1999.
2. De gasflessen moeten geplaatst worden, zoals op de bij de gebruiksvergunning behorende tekening is aangegeven.
3. Bij in pandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter.
4. Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk.
5. De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.
6. Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding voldoen aan

de richtlijnen, vermeld in NPR 3378, uitgave 1999.

7. De afstand tussen gasflessenopslag en een gebouw moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en dit gebouw en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten bestaat.

Artikel 17 Luchtbehandelinginstallatie

1. De luchtbehandelinginstallatie moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
2. De luchtbehandelinginstallatie moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
3. Tenminste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de luchtbehandelinginstallatie.

Artikel 19 Register

Alle werkzaamheden aan de bovenvermelde installaties moeten in een register worden vermeld. Dit register moet in het bouwwerk ter inzage liggen.

Artikel 20 Werkzaamheden niet behorend tot de normale bedrijfsuitoefening

1. Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings-, of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.
2. Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege haar kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft tegen brandgevaar, dient dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan burgemeester en wethouders te worden gemeld.

Bijlage 2

Bijlage conform de bepalingen artikel 6.2.1 lid 2 van de Bouwverordening en behorende bij gebruiksvergunning BG 2001-4.

Gebruikseisen voor alle bouwwerken niet zijnde woonwagens, woningen en woongebouwen, uitgezonderd woonwagens, woningen en woongebouwen waarin sprake is van verminderde zelfredzaamheid van bewoners, in combinatie met permanent toezicht op en begeleiding van de bewoners.

Artikel 1 Uitgangen en vluchtwegen

1. De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn.
Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein.
2. Een (nood)uitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.
3. Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, resp. luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen. Deze automatische inrichtingen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.
4. Buitentrappen en hellingbanen van bouwwerken bestemd voor het verblijf van mensen moeten worden vrijgehouden van sneeuw en ijs.
5. Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtwegen moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren).
6. Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen.
7. Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
8. Rookvorming, veroorzaakt door bij voorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen.

Artikel 2 Stoffering en versiering

1. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80°C bedraagt.
2. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
3. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
4. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
5. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
6. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995.
7. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/A1, uitgave 1997, klasse T1 ten aanzien van vloeren;
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering;
 - de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
 - NEN 6066, uitgave 1991, en NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid $< 2,2 \text{ m}^{-1}$, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en tredevlakken.

Artikel 3 Installaties

1. De elektrische verlichting moet aan de volgende eisen voldoen:
 - a. Indien voor het gebruik door personen bestemde ruimten van een gebouw overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke ruimten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het gebouw in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau tenminste 10 lux bedraagt.
 - b. Indien voor het gebruik door personen bestemde gedeelten van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke gedeelten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van het bouwwerk op die gedeelten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau tenminste 10 lux bedraagt.
 - c. Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van het bouwwerk onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen

- van de elektrische buitenverlichting branden (minimaal 10 lux op de vloer).
- d. Treden in ruimten die tijdens de aanwezigheid van personen zijn verduisterd, moeten zodanig zijn verlicht dat deze duidelijk zichtbaar zijn.
 - e. Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, moet in die ruimte, indien er meer dan 50 personen gelijktijdig verblijven, lampen branden van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is.
 - f. Het gebruik van andere dan elektrische verlichting is verboden.
2. Installaties voor verwarming en kookdoeleinden
- a. In het bouwwerk mogen geen losse verwarmingstoestellen aanwezig zijn.
 - b. Tijdelijke gasinstallaties mogen maximaal 10 meter vanaf een niet vast opgesteld verbruikstoestel worden geplaatst. Indien de verbinding middels een slang plaatsvindt, dan moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
 - c. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
- * Het op de plattegrondtekening als zodanig aangegeven telefoontoestel moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.

Artikel 4 Blusmiddelen

Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd pictogram of door middel van een aanduiding worden aangegeven.

Artikel 5 Verbod voor roken, open vuur en vuurwerk

1. Het rookverbod c.q. openvuurverbod moet op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar staan aangegeven door middel van het opschrift 'VERBODEN TE ROKEN' of 'VERBODEN VOOR OPEN VUUR'; of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN-3011, uitgave 1986.
2. Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare standaards zijn vastgezet.
3. Voor het afsteken van vuurwerk in bouwwerken dient 14 dagen van tevoren een overzicht bij burgemeester en wethouders te worden ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze zal plaatsvinden.

Artikel 6 Opstellingsplannen

1. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
2. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo

zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.

De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd.

3. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
4. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
 - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1,10 meter aanwezig is.
5. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan - in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat tenminste:
 - 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is;
 - 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen;
 - 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen.
6. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
7. Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn.

Artikel 7 Afval

1. Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal, voorzover de containers binnen het bouwwerk zijn opgesteld.
2. Asbakken moeten regelmatig, maar tenminste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd.
3. De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

Artikel 8 Periodieke controle

1. Tenminste éénmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige

onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en de goede werking van en zonodig gerepareerd, voor zover van toepassing, onderstaande voorzieningen:

- brandhaspels;
 - handbrandblusapparaten;
 - telefooninstallaties;
 - sluiting mechanisme van de brandwerende rolluiken;
 - doorvoeringen en sluitingsmechanismen van afsluitingen in brandwerende scheidingen.
2. De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register.
3. De met controle belaste functionarissen van de brandweer kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangeven waarop een en ander wordt beproefd.

*

Doorlopend toezicht

1. a. Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- b. Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat voor zover van toepassing:
- vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-) uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
 - de kunstverlichting goed functioneert;
 - de vloeren stroef zijn;
 - de traptreden stroef zijn;
 - vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
 - telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - telefoons goed bereikbaar zijn;
 - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
 - het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
 - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren.
 - geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en elektriciteit.
 - meldpunten t.b.v. de ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;
 - buitentrappen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, worden vrijgehouden van

begroeiing, sneeuw en ijs.
Gebreken dienen direct te worden hersteld.

GEMEENTE BARENDRECHT		Ontvangstbev. ja		Streefdatum afd.:	
		Verz: 19-3-2001 Antw.:		Ter kennisneming aan:	
Van: Play City V.O.F. - [redacted]		Bijldorp-Oost 2, 2992 LA Barendrecht			Nr.: 1152
Onderwerp: aanvraag om gebruiksvergunning voor een gebouw met kinderspeelattributen van Play City V.O.F. aan de Bijldorp-Oost 2 (BG2001-04).					Class.nr.:
Advies van:	SLZ	MID	OBB	GG	Coörd.: Grondgebied/Bouwen&Milieu
Paraaf verantwoordelijke personen					B&w-verg.:
Datum					Raadsverg.:
Kern van de zaak: Op 12 maart 2001 hebben wij een aanvraag om gebruiksvergunning ontvangen voor het gebouw met kinderspeelattributen van Play City V.O.F. aan de Bijldorp-Oost 2. Door de Intergemeentelijke Brandweer is een positief advies gegeven.					Behandelend medewerker: [redacted] J 5-12-2001
					Openbaar: JA
					Awb: Horen: NEE Voorbereiding Procedure: NEE Publicatie: NEE
					Communicatie: NEE
Geadviseerde beslissing: Gebruiksvergunning verlenen met voorwaarden op grond van artikel 8, lid 2, sub a4 van de woningwet en artikel 6.1.1 van de bouwverordening conform bijgaand exemplaar.					
Ontekening secretaris: Conform voorstel / v.k.a. / bespreken					
Ter beslissing door college / burg. / weth. / mandaat [redacted] J					Par. secr.:
Portefeuillehouder: Silvis					
	Burg.	Weth.	Weth.	Weth.	Aantekening bestuurder
Conform:					
Bespreken:					
Besluit:	conform v.k.a. / aanhouden			datum:	Nr.:
Beslissing: <i>5/12/01</i>					
De secretaris:					
Behandeling in commissie					
Datum:					
Afhandelen door :			Paraaf afgedaan: <i>S 10-1-2002</i>		

GEMEENTE BARENDRECHT		Ontvangstbev. ja		Streefdatum afd.:	
Verz: 19-3-2001		Antw.:		Ter kennisneming aan:	
Van: Play City V.O.F.- [REDACTED]		Bijldorp-Oost 2, 2992 LA Barendrecht			Nr.: 1152
Onderwerp: aanvraag om gebruiksvergunning voor een gebouw met kinderspeelattributen van Play City V.O.F. aan de Bijldorp-Oost 2 (BG2001-04).					Class.nr.:
Advies van:	SLZ	MID	OBB	GG	Coörd.: Grondgebied/Bouwen&Milieu
Paraaf verantwoordelijke personen					B&w-verg.:
Datum					Raadsverg.:
Kern van de zaak: Op 12 maart 2001 hebben wij een aanvraag om gebruiksvergunning ontvangen voor het gebouw met kinderspeelattributen van Play City V.O.F. aan de Bijldorp-Oost 2.					Behandelend medewerker: [REDACTED] 5-12-2001
					Openbaar: JA
					<u>Awb:</u> Horen: NEE Voorbereiding Procedure: NEE Publicatie: NEE
					Communicatie: NEE
Geadviseerde beslissing: Gebruiksvergunning verlenen met voorwaarden op grond van artikel 8, lid 2, sub a4 van de woningwet en artikel 6.1.1 van de bouwverordening conform bijgaand exemplaar.					
Aantekening secretaris: Conform voorstel / v.k.a. / bespreken					
Ter beslissing door college / burg. / weth. / mandaat [REDACTED]					Par. secr.:
Portefeuillehouder: Silvis					
	Burg.	Weth.	Weth.	Weth.	Aantekening bestuurder
Conform:					
Bespreken:					
Besluit:	conform / v.k.a. / aanhouden			datum:	Nr.:
Beslissing:					
De secretaris:					
Behandeling in commissie					
Datum:					
Afhandelen door :				Paraaf afgedaan:	

Kopie

MEDE-ADVIESFORMULIER



(In te vullen door coördinerende afdeling).

Doorlopend nummer: BG2001-4

Onderwerp: Aanvraag brandveilig gebruik gebouw voor kinderspelen aan Bijdorp-oost 2.

Advies van: BWT- [redacted] J

Naar: 1. Regionale brandweer- [redacted] J

Datum: 10 april 2001

Advies uiterlijk uitbrengen op: z.s.m.

Opmerkingen:

A.u.b. "fake-vergunning" maken

Bijgaand ter info.:

- 1- aanvraagformulier gebruiksvergunning;
- 2- in enkelvoud: tekeningnr. BG2 01 001, BG2 01 002 + plattegrond 1^e verd. (A3-formaat) d.d. 14-7-2001;
- 3- tekstuele gedeelte van verleende bouwvergunning (de tekeningen komen overeen met de tekeningen van de verleende bouwvergunning).

Het gebouw is reeds in gebruik genomen en is zonodig te bezichtigen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J



BRANDWEER ROTTERDAM

FAXBERICHT

Correspondentieadres: Postbus 10901 3004 BB Rotterdam

Aan: [redacted] J
Organisatie: Play City vof.
Telefax: 0180-[redacted] J
Ons kenmerk: AMA

Van: [redacted] J
District Zuid Afdeling Preventie
Telefax: 010-[redacted] J
Telefoon: 010-[redacted] J
E-Mail: [redacted] J@brandweer.rotterdam.nl

Betreft: Overdekte speeltuin, Bijdorp-Oost 2

Kopie.
aan [redacted] J
fax 0100-[redacted] J

[redacted] J
Hierby een
opleveringsverslag +
de FAKIE VERGUNNING
groot.
[redacted] J

Geachte [redacted] J

Op 17 oktober 2001 heeft de bouwkundige brandpreventieve oplevering van de overdekte kinderspeeltuin aan Bijdorp-Oost 2 te Barendrecht plaatsgevonden, met als doelstelling te controleren of de brandpreventieve voorzieningen conform de gebruiksvergunning aanvraag zijn uitgevoerd.

Tijdens deze oplevering is geconstateerd dat de navolgende voorzieningen niet of niet geheel zijn uitgevoerd:

1. De deur tussen de horeca ruimte en de entree hal dient in de vluchtrichting te draaien;
2. De sluitingen van de nooduitgangen dienen te worden vervangen door panieksluitingen;
3. De vluchtroute vanaf één van de nooduitgangen aan de straatzijde dient nog te worden bestraat;
4. Tekeningen van de ontruimingsalarm-en noodverlichtingsinstallatie dienen ter goedkeuring (in viervoud) te worden ingediend, waarna deze voorzieningen zullen worden gecontroleerd;

Ik deel u alvast mede dat:

- In overeenstemming met de uitgangsbreedte, op de begane grond maximaal 325 personen aanwezig mogen zijn;
- Het maximaal toe te laten personen in het gebouw is 360.

Datum: 19 oktober 2001	Tijd: 14:42u	Aantal pagina's inclusief dit voorblad: 2
---------------------------	-----------------	--

Indien aan punten 1 t/m 4 is voldaan zal de gebruiksvergunning zo spoedig mogelijk worden verleend.

Tot slot wijs ik u er op , dat het bij artikel 6.6.1 punt 1 van de bouwverordening verboden is, een bouwwerk, zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning, te hebben of te houden.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,



Preventie medewerker.

Datum: 19 oktober 2001	Tijd: 14:42u	Aantal pagina's inclusief dit voorblad: 2
---------------------------	-----------------	---

FARB.

Bezoekadres Pottumstraat 14
3088 GP Rotterdam Bijldorp-Oost 2
2992 LA BARENDRECHT

Uw kenmerk
Ons kenmerk U01-04549/526
Betreft het bijeenkomstgebouw/ BARENDRECHT
Datum 8 november 2001

Bijldorp-Oost 2

Het College van Burgemeester en Wethouders

Gezien de aanvraag van [redacted] om een gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 1 van de Bouwverordening voor het gebruik van het bijeenkomstgebouw aan X, te BARENDRECHT, hierna aan te duiden als het bouwwerk;

overwegende,

dat het bouwwerk gebruikt of in gebruik gegeven zal worden overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag;

dat de bouwkundige samenstelling en de indeling van het bouwwerk is aangegeven op de dezerzijds gewaarmerkte plattegrond tekening(en) nr. GN01--136 blad 1 t/m 3, behorende bij bovengenoemde aanvraag;

dat met het oog op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand het noodzakelijk is om aan de gebruiksvergunning voorwaarden te verbinden;

gelet op artikel 6.1.1 lid 1 van de Bouwverordening.

Besluiten:

dat het bouwwerk gebruikt of in gebruik gegeven mag worden, overeenkomstig de dezerzijds gewaarmerkte aanvraag en plattegrond tekening(en), met inachtneming van de bepalingen van artikel 6.2.1 lid 1 uit de Bouwverordening, zoals deze als bijlage 1 bij deze vergunning zijn gevoegd;

dat het maximaal toelaatbare aantal personen in het bouwwerk met het oog op de brandveiligheid is bepaald op 360 personen.

dat in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het

beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand tevens moet zijn voldaan aan de gebruikseisen die op grond van artikel 6.1.1 lid 2 en artikel 6.2.1 lid 2 van de Bouwverordening worden gesteld en als bijlage 2 bij deze vergunning zijn gevoegd.

Rotterdam,

Het college van Burgemeester en Wethouders,
voor deze,
Commandant Brandweer,
namens deze,
Commandant Intergemeentelijke Brandweer Zuid,



Volledigheidshalve wordt u er op gewezen dat voor de ingebruikname van het bouwwerk aan de voorwaarden van de meest recente bouwvergunning moet zijn voldaan.

N.B. de aandacht wordt gevestigd op de volgende mededelingen:

Ingevolge artikel 7 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van deze beschikking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Dit bezwaarschrift dient te worden gezonden aan de gemeenteraad en te worden ingediend bij de Algemene Beroepscommissie, p/a secr.afd. Juridische Zaken, Postbus 70018, 3000 KX Rotterdam.

Aan het bezwaarschrift dient een kopie van de bestreden beschikking te worden toegevoegd.

t.a.v.

Contactpersoon: 

Doorkiesnummer: (0180) J

Bijlage(n): -

Barendrecht: 19 maart 2001

Geachte J

12 maart 2001 betreffende het gebouw met kinderspeelattributen aan Bijdorp-oost 2 te

EW aanvraag is onder nummer BS2001-1 in behandeling bij bovengenoemd persoon van bouw- en woningtoezicht.

rekening gebracht.

Binnenkort ontvangt u hiervoor een rekening.

Hieronder vindt u de kosten nader gespecificeerd.

Leges aanvraag gebruiksvergunning f 231,00

Hoogachtend,

namens dezen,

de behandelend medewerker,

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK

Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of Brandweerwet 1985, artikel 12.

Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2.

(Model -) Bouwverordening 1992, artikel 6.1.1 of (Model -) Brandveiligheidsverordening 1992, artikel 2.1.1

Niet in te vullen door melder:

1.784.13

GEEMEENTE BARENDRECHT
INGEKOMEN

12 MRT 2001

No. 1152

Ruimte voor stempel(s)

Dossier nr. BRW/BWT

Datum van ontvangst:

BG 2001-4.

Indienen in _____ voud.

Indienen bij Dienst/Afdeling:

ADVIES	BWT	7/2-01
AFDOEN		
Ontvangstbev. ja / nee		
Verz.	Antw.	

Adres:

Kamernummer

Spreekuur:

Telefoonnummer

Faxnummer:

behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders van Barendrecht van
- 5 DEC. 2001 BG 2001-4
namens dezen, de chef van de afdeling
bouwen en milieu,

In te vullen door de melder:

Aan Burgemeester en Wethouders van de

gemeente

Barendrecht

1 Gegevens omtrent de aanvrager

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

play city wof.

a Naam en voorletters

b Soort aanvrager *)

eigenaar ☐

exploitant ☐

huurder ☒

overig, namelijk: _____

c Adres:

Bijldorp-Oost 2

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

2992 LA Barendrecht

d Telefoonnummer

0100 -

e Faxnummer

0100 -

*) Zonodig meer dan één hokje aankruisen.

2 Gegevens omtrent de gemachtigde

- a Naam en voorletters _____
- b Kwaliteit (bijv. administratieconsulent, architect, bouwondernemer) _____
- c Adres: _____
- Straatnaam en huisnummer _____
- Postcode en plaats _____
- d Telefoonnummer _____
- e Faxnummer _____

3 Gegevens omtrent de vergunning

Vergunning wordt gevraagd voor

- het in gebruik **nemen** van een bouwwerk _____ ☒
- het in gebruik **nemen** van een object, niet zijnde een bouwwerk _____ ☐
- het in gebruik **houden** van een bouwwerk _____ ☐
- het in gebruik **houden** van een object, niet zijnde een bouwwerk _____ ☐

waarin

- meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn; _____ ☒
- bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; _____ ☐
- aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; _____ ☐
- aan bejaarden in het kader van de Wet op de bejaarden-oorden huisvesting zal worden verschaft; _____ ☐
- aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft; _____ ☐
- (bij gebruik van een combinatie van bovengenoemde functies, meer dan één hokje aankruisen)

Nauwkeurige omschrijving van het bouwwerk bijv. kamerverhuurbedrijf, schouwburg, c.q. object niet zijnde een bouwwerk bijv. hotelboot, circustent, open terrein en zo mogelijk straatnaam en huisnummer vermelden:

overdekte kinderspeelruimte

4 Geef hieronder, indien van toepassing en voor zover niet duidelijk op de bijbehorende tekening is (kan worden) aangegeven, een omschrijving van de aanwezigheid van:

a -Stoffering en versiering (soort en plaats):

b -Uitgangen en vluchtwegen (aantal, plaats, breedte):

c -Installaties (noodverlichting-, brandmeld-, luchtbehandelinginstallaties; etc.):

Deze zijn door de eig. in overleg met
aangelegd.

d -Standbouw, podia, kramen e.d. (plaats en vorm):

e -Verbrandingsmotoren:

f -Bewaking en controle (hoe geschiedt deze):

Inbraak en overval alarm

g -Ventilatie en verwarming (uitvoering):

CV en in de hal hete lucht verwarming

h -Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen:

i -Opstellingsplannen (kan ook op tekening):

zie tekening

j -Afvalverzameling:

k -Toezicht (wie, wanneer, hoe):

Tijdens de opening is er constant personeel
aanwezig.

l -Brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan uitgaande van de bestaande interne organisatie:

blusmateriaal is voldoende aanwezig. personeel
is op de hoogte van te nemen maatregelen

m -Het maximaal totaal aantal toe te laten personen in een gebouw en het aantal personen per ruimte van een gebouw :

+500 personen

n -De plaats, het aantal en type draagbare blustoestellen(ook op tekening aangeven):

- vier brandhaspels en één poeder blusser aanwerv
- één branddeken

o -Overige van belang zijnde gegevens:

- muren, deuren en deurdrangers zijn na overleg
 ■ met [REDACTED] en de brandweer Bavendrecht
 ■ aangebracht. Vier nooddeuren naar buiten met bordjes
 ■ aangegeven.

zo nodig op een
afzonderlijk
blad vervolgen

5 Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overlegd:

- a Een situatietekening, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk c.q. het object niet zijnde een bouwwerk, op een schaal niet kleiner dan 1:1000 ☒
- b Een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop voor de in artikel 6.1.1, eerste lid, onder c en d, van de bouwverordening bedoelde bouwwerken tevens de opstelling van de bedden moet zijn aangegeven. ☒
- c Voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, van de bouwverordening, daarenboven: een plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervakte. ☒
- d Voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, van de bouwverordening, voor zover daarin ten behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld; daarenboven: een plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de opstelling van zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervakte. ☐

beide op bouw
tekening aange-
geven

N.B.1 De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd, een en ander overeenkomstig het gestelde in bijlage 2 en artikel 6 van bijlage 1 van de bouwverordening, c.q. van de brandbeveiligingsverordening.

N.B.2 Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, resp. gewaarmerkt.

6.

Plaats

Bavendrecht

Plaats

Datum

21-2-2001

Datum

Handtekening eventuele

gemaaktigde *hurd*

Handtekening exploitant



KAMER VAN KOOPHANDEL
ROTTERDAM

Dossiernummer: 24307748

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Playcity
Rechtsvorm	: Eenmanszaak
Adres	: Bijdorp-Oost 2, 2992LA Barendrecht
Datum vestiging	: 01-07-2000
De huidige eigenaar drijft de onderneming sinds	: 31-12-2000
bedrijfsomschrijving	: Indoor speelparadijs voor kinderen tussen 0-12 jaar;
	indoor zeskamp en teambuilding dagen
Werkzame personen	: 3

De onderneming wordt gedreven voor rekening van:

Naam	:	[REDACTED]	:
Geboortedatum en -plaats	:	[REDACTED]	:
Adres	:	[REDACTED]	:

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

11,98


Dordrecht, 16-02-2001

Voor uittreksel

[REDACTED]

[REDACTED]



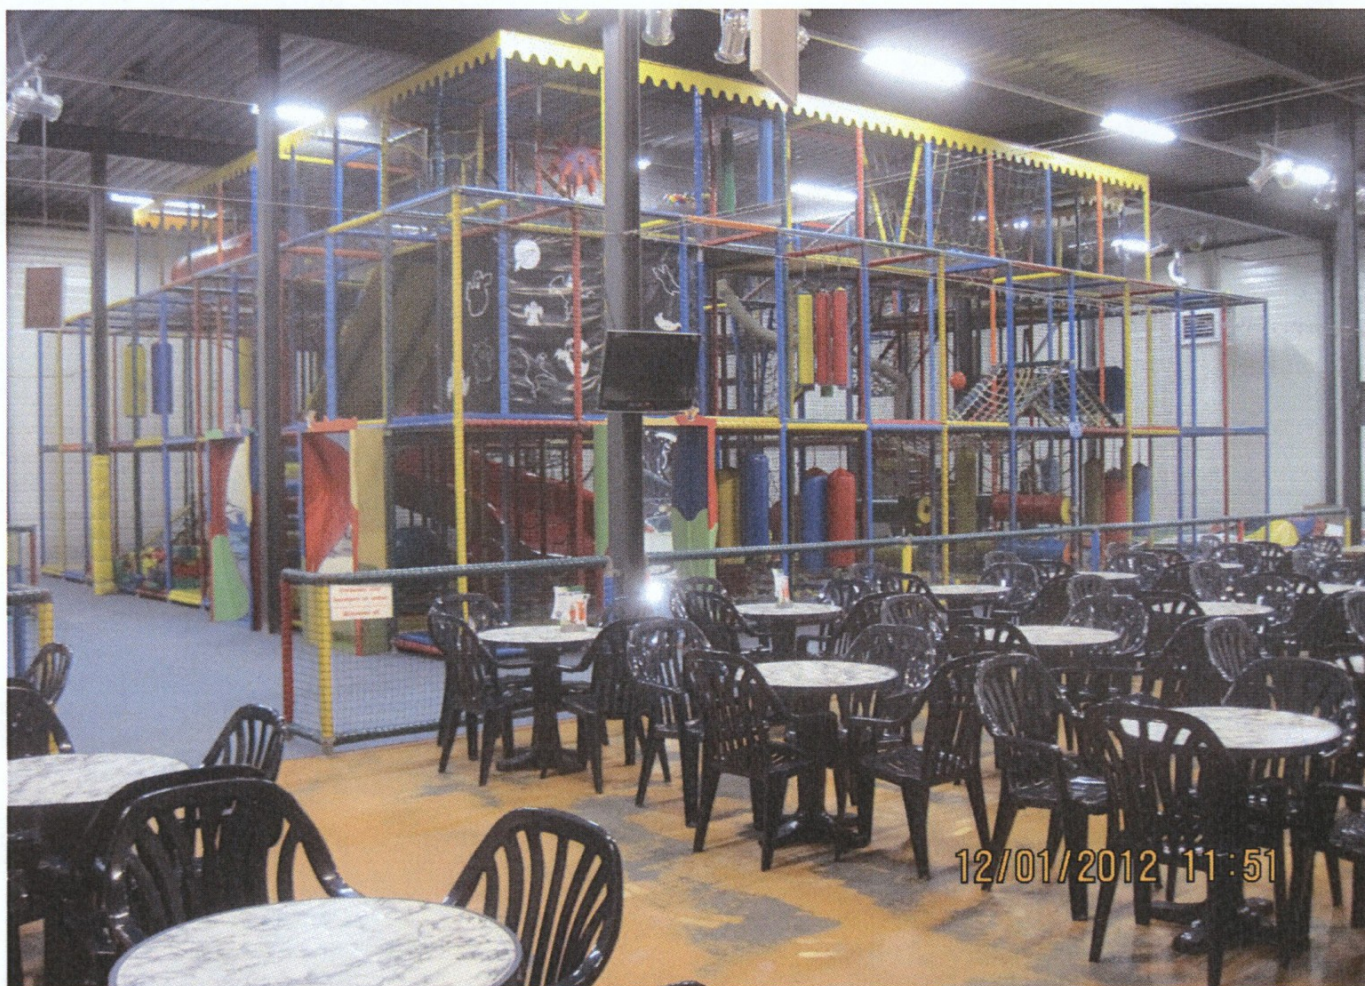















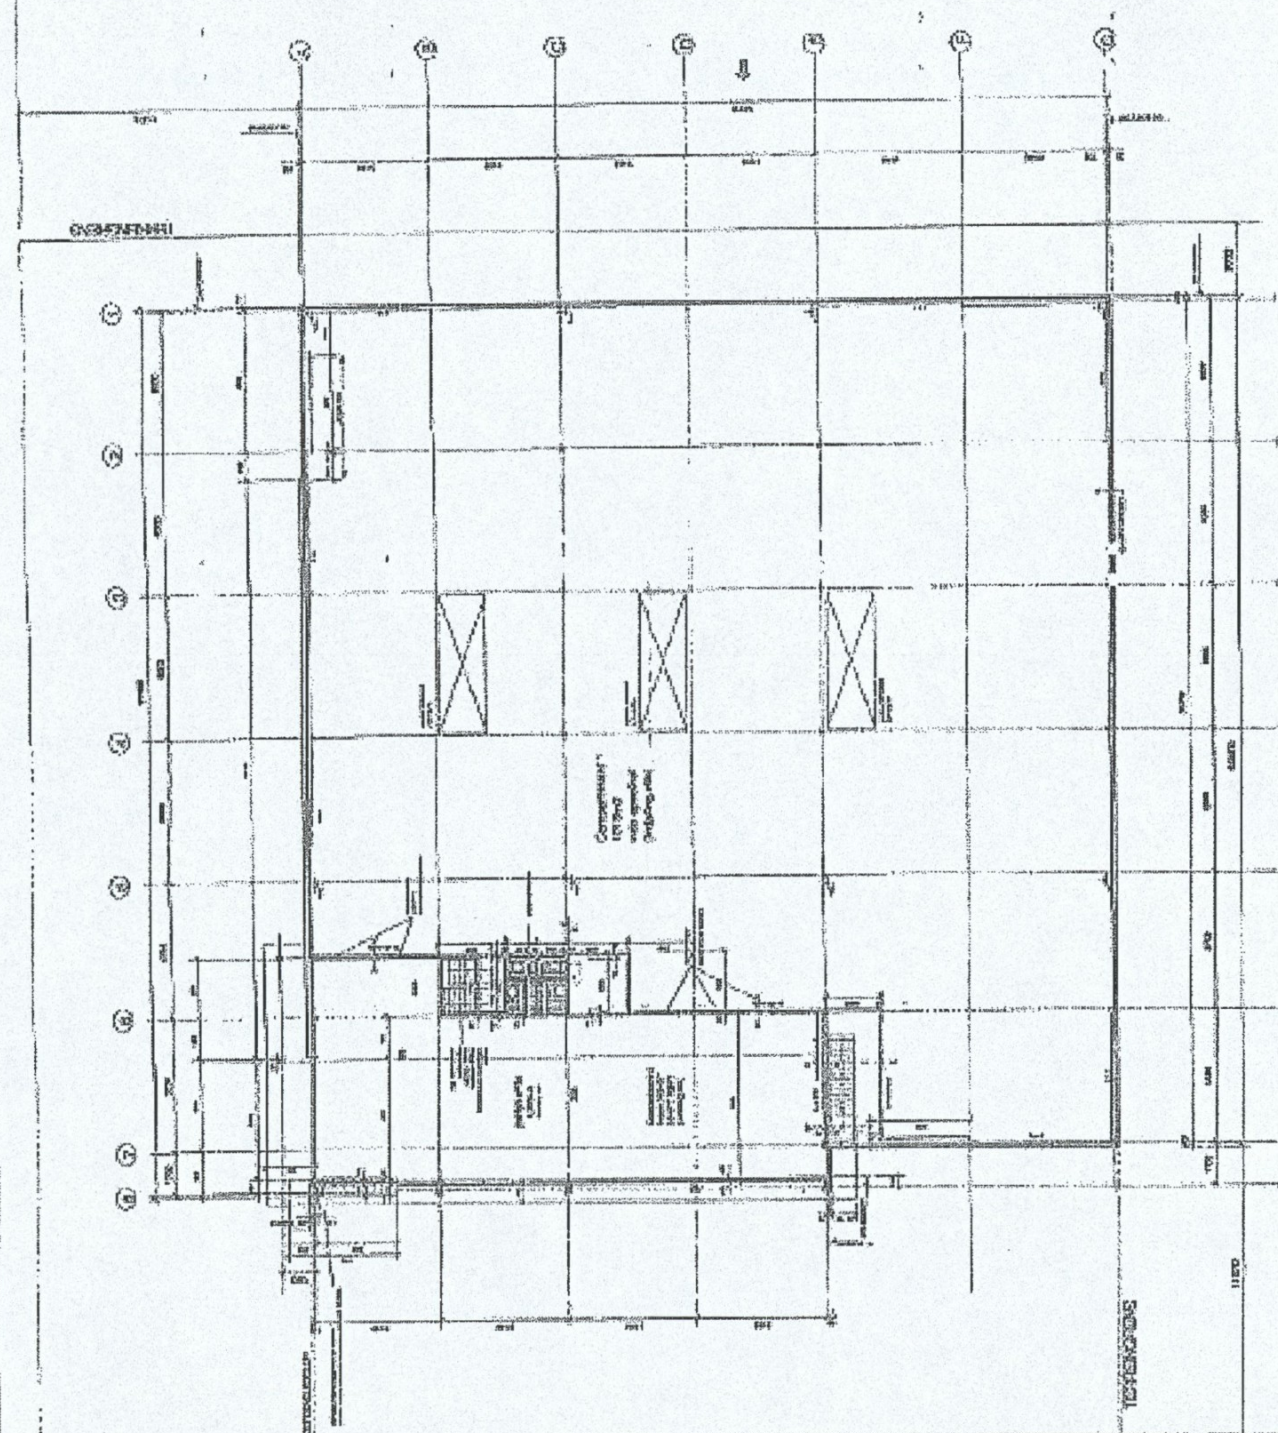

PROJECT INFORMATION PROJECT NO. 100-100000 SHEET NO. 100-100000 DATE 10/1/00	
DESIGNER NAME: [Redacted] FIRM: [Redacted]	
CLIENT NAME: [Redacted] ADDRESS: [Redacted]	
REVISIONS NO. 1: [Redacted] NO. 2: [Redacted]	



partyruimte
3,300+ p.
(indeling ntb.)

Compartiment 2
totaal 280m2
(over 2 lagen)
(indeling ntb)

Compa
1018m2
vide spe
(indeling

TERREINGRENS

VOORGEVELROOILIJN

NB kolom 130mm verschoven tov stramien
console 1e verd. aanpassen ivm opvang vloertijger HE 260A

partyruimte
3,300+ p.
(indeling ntb.)

Compartiment 2
totaal 280m2
(over 2 lagen)
(indeling ntb)

Compar
1018m2
vide spe
(indeling

TERREINGRENS



SYMBOLENLIJST

	20 Minuten brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en/of bovenlicht
	30 Minuten brandwerende deur met kozijn, inclusief zij- en/of bovenlicht
	30 Minuten brandwerende zelfsluitende deur met kozijn, inclusief zij- en/of bovenlicht
	30 Minuten brandwerende pui
	Rookpui, deuren zelfsluitend, gehele pui bezet met gewapend glas
	Vluchtdoor, gezien vanuit vluchtrichting, afsluitbaar met loopslot
	Vluchtdoor, uitsluitend afsluitbaar met panieksluiting
	Brandwerendheid van een bouwdeel, met tijd in minuten
	Elektrische schuifdeur, bij stroomuitval automatisch in geopend stand
	Ruimte voorzien van algemene noodverlichting
	Ruimte voorzien van nachtnoodverlichting
	Treden- of padenverlichting
	Transparantverlichting met opschrift "NOODUITGANG"
	Idem, met opschrift "UIT" of "UITGANG"
	Transparantverlichting met richtingpijl
	Idem, dubbelzijdig uitgevoerd
	Brandslang op haspel volgens NEN 3211
	Afname- of voedingspunt droge stijgleiding
	Bovengrondse brandkraan
	Ondergrondse brandkraan
	Handbrandblusmiddel
	Koolzuursneeuwblusser, inhoud in kg.
	Droogpoederblusser, inhoud in kg.
	Gloedpoederblusser, inhoud in kg.

	Handbrandmelder
	Ruimte voorzien van rookmelder
	Ruimte voorzien van thermo-differentiaal maximaalarm(s)
	Mogelijke plaats voor een deurmagneet
	Brandmeldcentrale / Ontruimingspaneel
	Brandmeldpaneel
	Deur voorzien van automatische deurontgrendeling
	Signaleringlamp
	Signaalgever luid alarminstallatie
	Telefoontoestel
	Ruimte voorzien van sprinklerinstallatie
	Brandklep
	Brandweertliff
	Hoofdschakelaar elektriciteit (groen)
	Hoofdschakelaar neon
	Brandschakelaar stadsverwarming
	Brandschakelaar centrale verwarming
	Hoofdafsluiter gas (geel)
	Hoofdafsluiter water (blauw)
	Opstelplaats aggregaat of accumulatoren batterij
	Ketel centrale verwarming
	Radiator
	Kachel (gas of olie)
	Gevelkachel
	Elektrische kachel
	Elektrische radiator gevuld met olie
	Regelkamer ten behoeve van stadsverwarming
	Opstellingsruimte of delen van ruimten welke gebruikt zullen worden voor opstellingen, aansluitingen en omkaderen

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Barendrecht van - 5 DEC. 2001 BG 2001-4 namens dezen, de chef van de afdeling bouwen en milieu.

GEMEENTELIJKE BRANDWEER ROTTERDAM
BETREFT BOUWVERORDENING
D.D. 7 NOV. 2001 GN 01-136

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen